



แบบฟอร์ม การตรวจงานผู้รับเหมา

ชื่อผู้รับเหมา GOOD AIR SERVICES
ชื่องาน จ้างแอร์ร้านค้า H1
วันที่เริ่มงาน 11/03/67 วันที่แล้วเสร็จ 25/03/67 ระยะเวลา 15 วัน


- รายละเอียดงาน
- แอร์ร้านค้า HAPPY LAND ชั้น 1
 -
 -
 -
 -

| | |
|---|---------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> งานเรียบร้อย | <input type="radio"/> งานไม่เรียบร้อย |
| ลงชื่อ <u>Log</u> | ลงชื่อ..... |
| วันที่ <u>04/04/67</u> | วันที่(...../...../.....) |
| ผู้ตรวจงาน | ผู้ตรวจงาน |

- รายการที่ต้องปรับปรุง / แก้ไขอื่นๆ
-
 - แก้ไขสัญญาจ้างงาน, การเข้าพื้นที่ ขนาดหน้า
 -
 -
 -

- การดำเนินการแก้ไขงาน
-
 -
 -
 -
 -

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| ลงชื่อ <u>[Signature]</u> | ผู้ตรวจงาน ฝ่ายวิศวกรรมอาคาร | วันที่ <u>4/4/67</u> |
| ลงชื่อ <u>ราชัน พงษ์วัฒน์</u> | ผู้รับเหมา | วันที่ <u>02/04/67</u> |
| ลงชื่อ | ผู้อนุมัติ | วันที่ |
| ลงชื่อ <u>[Signature]</u> | ผู้อนุมัติ | วันที่ <u>5/4/67</u> |



สำเนาใบรับวางบิล

เล่มที่ 021

เลขที่ 1032

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3105 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อมจิตต์เซฟวิงส์โตร์
เลขที่ 9 ศูนย์การค้าแอมป์แลนด์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ได้รับวางบิลจาก Good Air Service วันที่ 02/04/17

| เล่มที่ | เลขที่ | วัน/เดือน/ปี | จำนวนเงิน | |
|---------|-------------------------------------|--------------|-----------|-----|
| | | | บาท | สต. |
| | BI 0004040000 | 02/04/17 | 35,834 | 30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| รวมเงิน | (ตามหนังสือยืนยันเอกสารข้อเท็จจริง) | | 35,834 | 30 |

ผู้รับวางบิล สำนักงาน

รับวางบิล : จันทร์ - ศุกร์
เวลา 13.00 - 16.00 น.

วันนัดรับเช็ค : ศุกร์
เวลา 13.00 - 16.00 น.

Goodairservices (สำนักงานใหญ่)
1506/580 Moo 6 Theparak Rd, Theparak,
Mueang Samut Prakan, Samut Prakan 10270
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1770600095501
โทร. 020963559
เบอร์มือถือ 0952536544
www.goodairservices.co.th

เลขที่ BL2024040002
วันที่ 02/04/2024
เครดิต 15 วัน
ครบกำหนด 17/04/2024
ผู้ขาย Goodairservices
อ้างอิง QT2024020001

ลูกค้า
บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
3105 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000192

ชื่องาน Big Cleaning AC (Services for
cleaning split type air conditioner
with disinfectant system including
preventive maintenance to checks
refrigerant systems, electrical
systems and the availability of air
conditioners.)
ผู้ติดต่อ อธิธิพร แจ่มสะอาด
เบอร์โทร 088-0228370
อีเมล eng.nomjittpcl@gmail.com

| # | รายละเอียด | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ยอดรวม |
|---|--|------------|--------------|-----------|
| 1 | เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (Ceiling type) ขนาด 24,000 - 60,000 btu/hr ค่าบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศด้วยระบบลงน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึง งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) โดยตรวจเช็คระบบน้ำยา, ระบบไฟฟ้าและความ พร้อมใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 - 60,000 btu/hr | 14 เครื่อง | 2,300.00 | 32,200.00 |
| 2 | เครื่องปรับอากาศแบบแอร์สี่ทิศทาง (Cassette Type) ขนาด 12,000 - 38,000 btu/hr ค่าบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศด้วยระบบลงน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึง งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) โดยตรวจเช็คระบบน้ำยา, ระบบไฟฟ้าและความ พร้อมใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 - 38,000 btu/hr | 3 เครื่อง | 2,400.00 | 7,200.00 |

| | | |
|--|------------------------|---------------|
| | รวมเป็นเงิน | 39,400.00 บาท |
| | ส่วนลด 15% | 5,910.00 บาท |
| | จำนวนเงินหลังหักส่วนลด | 33,490.00 บาท |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 2,344.30 บาท |
| | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น | 35,834.30 บาท |
| | หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% | 1,004.70 บาท |
| | ยอดชำระ | 34,829.60 บาท |

หมายเหตุ

ข้อมูลที่ลูกค้าจะได้รับหลังจากเสร็จงานคือ

Check List ข้อมูลเครื่องปรับอากาศทุกตัวโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ข้อมูล spec เครื่องปรับอากาศ ได้แก่ ยี่ห้อ รุ่น Serial Number คอยล์เย็น คอยล์ร้อน คอมเพรสเซอร์
- ข้อมูลแรงลม ก่อนและหลัง
- ข้อมูลอุณหภูมิ ก่อนและหลัง
- ข้อมูลกระแสไฟฟ้า ก่อนและหลัง
- ข้อมูลแรงดันไฟฟ้า ก่อนและหลัง
- ข้อมูลปริมาณน้ำยาแอร์ ก่อนและหลัง
- จำนวนเครื่องปรับอากาศที่มีความผิดปกติ

Goodairservices (สำนักงานใหญ่)
1506/580 Moo 6 Theparak Rd, Theparak,
Mueang Samut Prakan, Samut Prakan 10270
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1770600095501
โทร. 020963559
เบอร์มือถือ 0952536544
www.goodairservices.co.th

เลขที่ BL2024040002
วันที่ 02/04/2024
เครดิต 15 วัน
ครบกำหนด 17/04/2024
ผู้ขาย Goodairservices
อ้างอิง QT2024020001

ลูกค้า
บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
3105 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000192

ชื่องาน Big Cleaning AC (Services for
cleaning split type air conditioner
with disinfectant system including
preventive maintenance to checks
refrigerant systems, electrical
systems and the availability of air
conditioners.)
ผู้ติดต่อ อธิพร แจ่มสะอาด
เบอร์โทร 088-0228370
อีเมล eng.nomjittpcl@gmail.com

ในนาม บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในนาม Goodairservices

สุพรรณษา
ผู้รับวางบิล

02/04/24
วันที่


ผู้วางบิล

02/04/2024
วันที่

ข้อมูลเครื่องปรับอากาศ

| ชื่อร้านและเบอร์ | ประเภทแอร์ | ยี่ห้อแอร์ | ขนาด BTU | รุ่น MODEL | ชุดแฟนคอยล์ FAN COIL UNIT | หมายเลขเครื่อง SERIAL NUMBER | คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR | มอเตอร์ FAN MOTOR | ชนิดของน้ำยา |
|----------------------------------|---|----------------------|----------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| ร้านทองสินทวี | แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type) | TASAKI | 36,000 | CHLE36B-CD2R | FULE36B-AD2 | C0036180200271 | NN37YCAMT | S1/8-A30010 | R410 |
| Happy me | แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type) | TASAKI | 36,000 | CHLE36B-CD2R | FULE36B-AD2 | xxx | NN37YCAMT | S1/8-A30010 | R410 |
| ร้าน แว่นOOPPA | แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type) | TASAKI | 36,000 | CHLE36B-CD2R | FULE36B-AD2 | C0036170500136 | NN37YCAMT | S1/8-A30010 | R410 |
| ร้าน DADA Cosmetics | แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type) | TASAKI | 36,000 | CHLE36B-CD2R | FULE36B-AD2 | xxx | NN37YCAMT | S1/8-A30010 | R410 |
| ร้าน Lucky shop No.01 | แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type) | TASAKI | 24,000 | CHLE25B-AD2R | FULE25B-AD2 | C0025180100077 | PN2IVAEMT | S1/8-A30010 | R410 |
| ร้าน 3 SIS | แอร์สี่ทิศทาง (4 Way Cassette Type) | TASAKI | 36,000 | CHLE36B-CD2R | FCCE36B-AD2 | C0036200100124 | NN37YCAMT | S1/8-4,30010 | R410 |
| ร้าน Jenny รองเท้า | แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type) | TASAKI | 36,000 | CHLE36B-CD2R | FULE36B-AD2 | C0036170800166 | NN37YCAMT | S1/8-A30010 | R410 |
| ร้าน MIXUE ICE CREAM & TEA No.01 | แอร์สี่ทิศทาง (4 Way Cassette Type) | TASAKI / SAIJO DENKI | 60,000 | SOS-60A-A-STMP3 | ZP67KCE-TFL | 1604C00603732 | ZP67KCE-TFL | 4GN511A-00 | R410 |
| ร้าน MIND HAIR | แอร์สี่ทิศทาง (4 Way Cassette Type) | TASAKI | 40,000 | CHL T40B-CD1S | FCCT40B-AD1 | C0040190300107 | ZP42KSE-TFM | S178-A30010 | R410 |
| ร้านแว่นท็อปเจริญ No.01 | แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type) | TASAKI | 36,000 | CHLE36B-CD2R | FULE36B-AD2 | C0036180200272 | NN37YCAMT | S1/8-A30010 | R410 |
| ร้าน ช่างทองเยาวราช | แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type) | TASAKI | 36,000 | CHLE36B-CD2R | FULE36B-AD2 | xxx | NN37YCAMT | S1/8-A30010 | R410 |
| ร้านแป้งหวาน No.01 | แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type) | TASAKI | 36,000 | CHLT36B-CDIS | FULE36B-AD2 | C0036200100126 | ZP39KSE-TFM | S1/8-A30010 | R410 |
| ร้าน Welcome No.01 | แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type) | TASAKI | 36,000 | CHLE36B-CD1S | FULE36B-AD1 | C0036200100126 | ZP39KSE-TFM | S1 8-430010 | R410 |
| ร้าน Welcome No.02 | แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type) | TASAKI | 36,000 | CHLE36B-CD1S | FULE36B-AD1 | C0036200100125 | ZP39KSE-TFM | S1 8-430010 | R410 |
| ร้านแป้งหวาน No.02 | แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type) | TASAKI | 36,000 | CHLT36B-CDIS | FULE36B-AD2 | CO036170900154 | NN37YCAMT | S1/8-A30010 | R410 |
| ห้องสุรการอาคาร HLC. | แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type) | TASAKI | 36,000 | CHLE36B-AD2R | FULE36B-AD2 | C0036170800222 | NN37VAAMT | S1/8-A30010 | R410 |
| ร้านทอง แต่เซ่งเฮงเยาวราช No.01 | แอร์สี่ทิศทาง (4 Way Cassette Type) | HAIER | 40,000 | HCSU-40AS410A | HCSU-40AS410AC | xxx | ATE470SC3Q9RK | Y7S623C532 | R410 |

ผู้ดำเนินการ

ง.ชว พงศ์รุ่งโรจน์

ผู้รับทราบการบริการ ลูกค้า



๑๔/๐๔/๖๗

การเข้าบริการล้างแอร์

| ชื่อร้านและเบอร์ | อุณหภูมิก่อน ก่อน Service | แรงลมก่อน ก่อน Service | กระแส ก่อน Service | น้ำยา ก่อน Service | อุณหภูมิหลัง หลัง Service | แรงลมหลัง หลัง Service | กระแส หลัง Service | น้ำยา หลัง Service | หมายเหตุ ระบุอาการหากเครื่องมีปัญหา |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---|
| ร้านทองสินเทวี | 18.5 | 1.9 | 6.9 | 95 | 16 | 4.3 | 6.6 | 105 | เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน |
| Happy me | 18.2 | 1.5 | 5.6 | 100 | 16.2 | 4.2 | 5.3 | 110 | ฉีด มอเตอร์พัดลมคอยล์เป็นหลอดหลวม |
| ร้าน แวนOOPPA | 20.8 | 1.9 | 6 | 115 | 16 | 4.3 | 5.5 | 120 | ฉีด มอเตอร์พัดลมคอยล์เป็นหลอดหลวม |
| ร้าน DADA Cosmetics | 16.8 | 1.1 | 5.7 | 95 | 16.6 | 3.6 | 5.08 | 1.05 | ฉีด มอเตอร์พัดลมคอยล์เป็นหลอดหลวม |
| ร้านLucky shop No.01 | 23.2 | 1.4 | 9.1 | 120 | 16 | 3.5 | 8.3 | 125 | ฉีดคอยล์เป็นหลอดหลวม |
| ร้าน3 SIS | 25 | 3.3 | 6.4 | 105 | 16.3 | 7.4 | 5.7 | 110 | ปกติ |
| ร้าน Jenny รองเท้า | 19.6 | 2.3 | 8.6 | 115 | 18.8 | 5 | 8.39 | 120 | ฉีด มอเตอร์พัดลมคอยล์เป็นหลอดหลวม |
| ร้าน MIXUE ICE CREAM & TEA No.01 | 22.6 | 1 | 11.2 | 100 | 9.4 | 6 | 10.3 | 105 | คอยล์เป็นปูนTasaki ส่วนคอยล์ร้อนเป็นปูนSAJO DENKI |
| ร้านMIND HAIR | 18.3 | 2.3 | 6.1 | 100 | 13.3 | 4.9 | 5.7 | 110 | ปกติ |
| ร้านน่านทิวประจักษ์No.01 | 15.1 | 2.2 | 6.1 | 105 | 13.3 | 4.8 | 5.4 | 110 | ฉีดคอยล์เป็นหลอดหลวม |
| ร้าน ช้างทองเมวาราช | 22.8 | 2.1 | 6 | 100 | 5.2 | 4.3 | 5.23 | 110 | ฉีด มอเตอร์พัดลมคอยล์เป็นหลอดหลวม |
| ร้านเป็งหวานNo.01 | 23.2 | 1.4 | 11.9 | 85 | 12.4 | 4.2 | 11.4 | 90 | ฉีดคอยล์เป็นหลอดหลวม |
| ร้านWelcome No.01 | 24.4 | 2.7 | 5.9 | 100 | 13.5 | 4.4 | 5.46 | 110 | ฉีด มอเตอร์พัดลมคอยล์เป็นหลอดหลวม |
| ร้านWelcome No.02 | 16.8 | 1.9 | 6 | 120 | 20 | 2.7 | 5.5 | 125 | ฉีด มอเตอร์พัดลมคอยล์เป็นหลอดหลวม |
| ร้านเป็งหวานNo.02 | 23.2 | 1.4 | 12.5 | 100 | 12.4 | 4.3 | 11.92 | 105 | ฉีดหลอดหลวม |
| ห้องสุรการอาคาร HLC. | 22.8 | 2.5 | 14.5 | 110 | 14.8 | 4.4 | 13.9 | 115 | ฉีด มอเตอร์พัดลมคอยล์เป็นหลอดหลวม |
| ร้านทอง แด่เซ่งเฮงเมวาราชNo.01 | 22.8 | 2.2 | 17.2 | 100 | 11.9 | 5.4 | 15.8 | 105 | ปกติ |

ผู้ดำเนินการ
นางชื้อ พงศ์รุ่งเนิน

ผู้รับทราบการบริการลูกค้า

04/109/67

| การเข้าบริการล้างแอร์ | | |
|-----------------------|---|--|
| ชื่อร้านและเบอร์ | Before Clean | After Clean |
| ร้านทองสินทวี |  <p>ร้านทองสินทวี No.01 ก่อนล้าง</p> |  <p>หลังล้าง</p> |
| Happy me |  <p>ร้าน HAPPY MY No.01 ก่อนล้าง</p> |  <p>หลังล้าง ร้าน HAPPY MY No.01</p> |
| ร้าน แว่นOOPPA |  <p>ร้าน แว่นOOPPA No.01 ก่อนล้าง</p> |  <p>หลังล้าง</p> |
| ร้าน DADA Cosmetics |  <p>ร้าน DADA Cosmetics No.01 ก่อนล้าง</p> |  <p>หลังล้าง ร้าน DADA Cosmetics No.01</p> |
| ร้านLucky shop No.01 |  <p>ก่อนล้าง ร้าน lucky shop No.01</p> |  <p>ร้านLuckyshop No.01 หลังล้าง</p> |
| ร้าน3 SIS |  <p>ร้าน 3SIS No.01</p> |  <p>ร้าน 3SIS No.01 หลังล้าง</p> |
| ร้าน Jenny รองเท้า |  <p>ร้าน Jenny รองเท้า No.01</p> |  <p>ร้าน Jenny รองเท้า No.01 หลังล้าง</p> |











| | |
|---|--|
| <p>ร้าน MIXUE ICE CREAM & TEA No.01</p> | |
| <p>ร้านMIND HAIR</p> | |
| <p>ร้านแว่นท็อปเจริญNo.01</p> | |
| <p>ร้าน ช่างทองเบญจราช</p> | |
| <p>ร้านเป็ญหวานNo.01</p> | |
| <p>ร้านWelcome No.01</p> | |
| <p>ร้านWelcome No.02</p> | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| <p>ร้านเบิ้งหวานNo.02</p> | | |
| <p>ห้องธุรการอาคาร HLC.</p> | | |
| <p>ร้านทอง แต่เซ่งเฮงเยาวราชNo.01</p> | | |

ผู้ดำเนินการ
น.อ. พวกสูงเนิน

ผู้รับทราบการบริการ สุกคำ

09/09/67

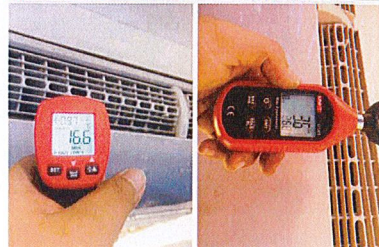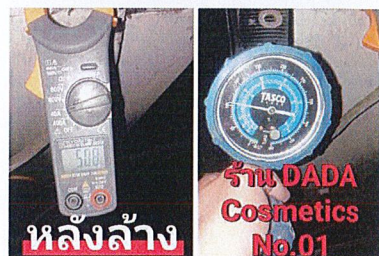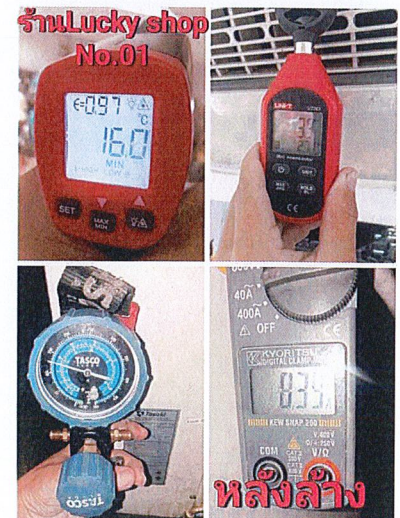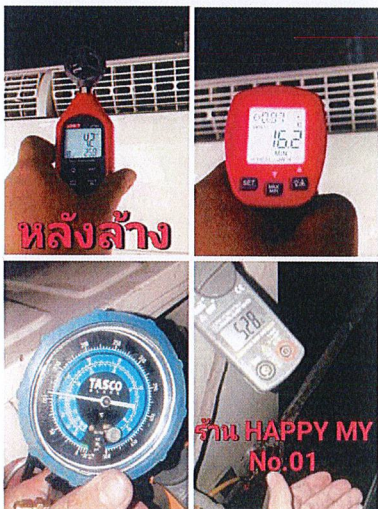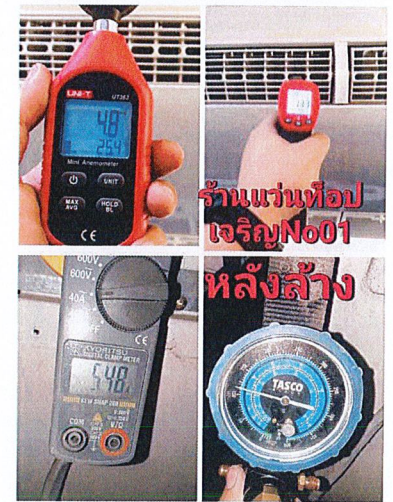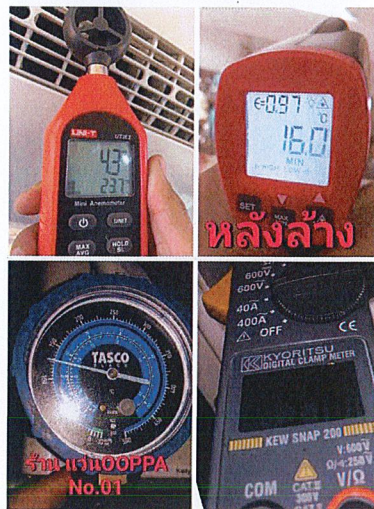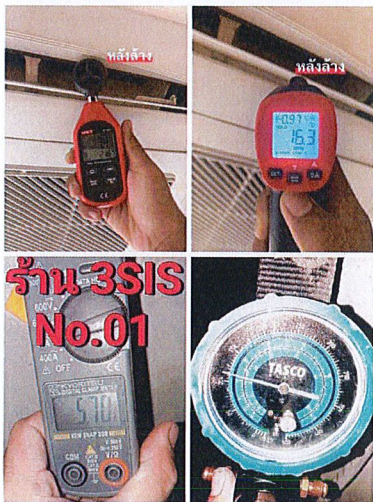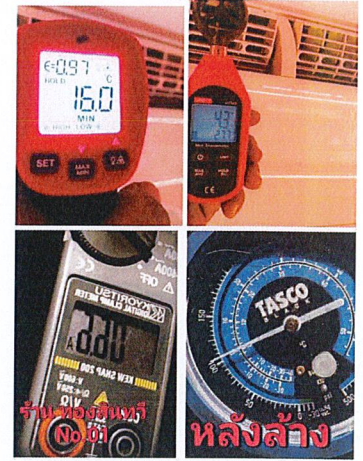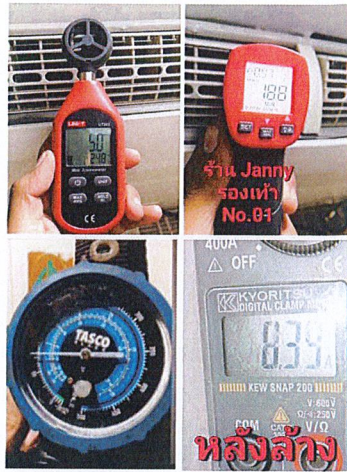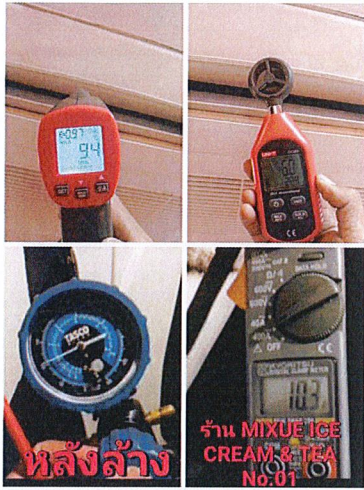



บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Page 1 of 1

3105 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-374-0374 โทรสาร 02-3753223 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000192

3105 Latphrao Rd., Khlong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel. 02-374-0374 Fax. 02-3753223 TaxID. 0107559000192

ใบว่าจ้าง

| ผู้รับจ้าง | | | ชื่องาน | | | | หมายเลขงาน | | |
|--|---|-------|------------------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| GOOD AIR SERVICES 1506/580 หมู่ 6 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 Tel. 020963559 Fax. | | | งานล้างแอร์ ร้านค้า H1 | | | | SH3-232400011 วันที่ 01/03/2567 | | |
| No. | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | มูลค่าสินค้า | ส่วนลด | Vat 7% | จำนวนเงิน | |
| 1 | งานล้างแอร์ ร้านค้า H1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) | 1 | งาน | 33,490.00 | 33,490.00 | 0.00 | 2,344.30 | 33,490.00 | |
| หมายเหตุ : งานล้างแอร์ ร้านค้า H1 ชำระเงิน 100% หลังส่งมอบงาน (ใบสั่งงาน A2403-001) | | | | | | | | | |
| จำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์) | | | | | | รวม | | 33,490.00 | |
| | | | | | | ส่วนลด | | 0.00 | |
| | | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | 2,344.30 | |
| | | | | | | รวมสุทธิ | | 35,834.30 | |

ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน เริ่มดำเนินการวันที่ 11/03/67 หมดเสร็จวันที่ 25/03/67

ลงชื่อ ผู้ตรวจงาน
วันที่ 4 / 3 / 67

ลงชื่อ ผู้รับเหมา
วันที่ / /

ลงชื่อ ลงชื่อ
คุณเอนก จิตรมีศิลป์ คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์
รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้อนุมัติ ผู้อนุมัติ
วันที่ 02/03/2024 วันที่ 04/03/2024

พร้อม ๓๗ ฉบับที่ ททท


เรื่อง งานคลังแร่ จันทบุรี ๕๑. (๑๖ ๓๑๕๖)

- เป็นบริษัทใหม่ คลังแร่ในกัมพูชา
- งานบริการต่อช่างตี ๕๗๗๖
- งบประมาณคลังแร่ ๑ ๑๐๕ (หน้า๕๓๐)

เสนอความเห็น



๒๙/๒/๖๗.



๒๙/๒/๖๗

Goodairservices (สำนักงานใหญ่)
1506/580 Moo 6 Theparak Rd, Theparak,
Mueang Samut Prakan, Samut Prakan 10270
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1770600095501
โทร. 020963559
เบอร์มือถือ 0952536544
www.goodairservices.co.th

เลขที่ QT2024020001
วันที่ 06/02/2024
เครดิต 15 วัน
ผู้ขาย Goodairservices

ลูกค้า

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
3105 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000192

ชื่องาน Big Cleaning AC (Services for cleaning split type air conditioner with disinfectant system including preventive maintenance to checks refrigerant systems, electrical systems and the availability of air conditioners.)
ผู้ติดต่อ อธิธิพร แจ่มสะอาด
เบอร์โทร 088-0228370
อีเมล eng.nomjittpcl@gmail.com

| # | รายละเอียด | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ยอดรวม |
|---|---|------------|--------------|-----------|
| 1 | เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (Ceiling type) ขนาด 24,000 - 60,000 btu/hr ค่าบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศด้วยระบบลงน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึง งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) โดยตรวจเช็คระบบน้ำยา, ระบบไฟฟ้าและความ พร้อมใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 - 60,000 btu/hr | 14 เครื่อง | 2,300.00 | 32,200.00 |
| 2 | เครื่องปรับอากาศแบบแอร์ลิทิตทาง (Cassette Type) ขนาด 12,000 - 38,000 btu/hr ค่าบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศด้วยระบบลงน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึง งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) โดยตรวจเช็คระบบน้ำยา, ระบบไฟฟ้าและความ พร้อมใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 - 38,000 btu/hr | 3 เครื่อง | 2,400.00 | 7,200.00 |

รวมเป็นเงิน 39,400.00 บาท

ส่วนลด 15% 5,910.00 บาท

จำนวนเงินหลังหักส่วนลด 33,490.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 2,344.30 บาท

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 35,834.30 บาท

(สามหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์)

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 1,004.70 บาท

ยอดชำระ 34,829.60 บาท

หมายเหตุ

ข้อมูลลูกค้าจะได้รับหลังจากเสร็จงานคือ


- Check List ข้อมูลเครื่องปรับอากาศทุกตัวโดยมีรายละเอียดดังนี้
- ข้อมูล spec เครื่องปรับอากาศ ได้แก่ ยี่ห้อ รุ่น Serial Number คอยล์เย็น คอยล์ร้อน คอมเพลสเซอร์
 - ข้อมูลแรงลม ก่อนและหลัง
 - ข้อมูลอุณหภูมิ ก่อนและหลัง
 - ข้อมูลกระแสไฟฟ้า ก่อนและหลัง
 - ข้อมูลแรงดันไฟฟ้า ก่อนและหลัง
 - ข้อมูลปริมาณน้ำยาแอร์ ก่อนและหลัง
 - จำนวนเครื่องปรับอากาศที่มีความผิดปกติ

แอร์ร้านค้าชั้น1

| ลำดับ | ชื่อร้านค้า | จำนวน | ขนาด BTU | ชนิดของแอร์ |
|-------|--------------------------|-------|------------|--------------------|
| 1 | ร้าน MIXUE ICE CREAM&TEA | 1 | 60,000 BTU | เป่า 4ทิศทาง |
| 2 | Jenny ร้านรองเท้า | 1 | 36,000 BTU | ตู้แขวน Split type |
| 3 | แป็งหวาน | 2 | 36,000 BTU | ตู้แขวน Split type |
| 4 | ร้านแว่น OOPPA | 1 | 36,000 BTU | ตู้แขวน Split type |
| 5 | 3SIS | 1 | 36,000 BTU | เป่า 4ทิศทาง |
| 6 | Lucky Shop | 1 | 24,000 BTU | ตู้แขวน Split type |
| 7 | สินทวิร้านทอง | 1 | 36,000 BTU | ตู้แขวน Split type |
| 8 | DADA Cosmetics | 1 | 36,000 BTU | ตู้แขวน Split type |
| 9 | ช่างทองเยาวราช | 1 | 36,000 BTU | ตู้แขวน Split type |
| 10 | Happy Me | 1 | 24,000 BTU | ตู้แขวน Split type |
| 11 | Welcome | 2 | 36,000 BTU | ตู้แขวน Split type |
| 12 | Mind hair | 1 | 40,000 BTU | เป่า 4ทิศทาง |
| 13 | แว่นท็อปเจริญ | 1 | 36,000 BTU | ตู้แขวน Split type |
| 14 | ร้านทองแต่แข็งเฮงเยาวราช | 1 | 40,000 BTU | เป่า 4ทิศทาง |
| 15 | ห้องธุรการอาคาร HLC. | 1 | 36,000 BTU | ตู้แขวน Split type |
| | รวม | 17ตัว | | |

| | |
|--|--|
| เลขที่งาน | A2403-001 |
| status | รออนุมัติ |
| ผู้อนุมัติ | Anaek(pending) Anant(pending) |
| ผู้รับผิดชอบงาน | ศตวรรษ(ENG)(pending) |
| ผู้ตรวจ | Ittiporn(pending) |
| ชื่องาน | ล้างแอร์ร้านค้า H1(H1) |
| สถานที่ | H1 |
| ประเภทงาน | งานเกี่ยวกับร้านค้า |
| รูปแบบงาน | งานซ่อมบำรุง |
| เวลาเข้าทำงาน | ทำงานตอนห้างปิด |
| ระยะเวลาดำเนินงาน | |
| ชั่วโมงที่จะใช้ทำงาน | 0 |
| งบประมาณ | 34000 |
| ผลกระทบที่ควรระวัง | -ร้านค้า - -ระบบปรับอากาศ |
| รายละเอียดงาน | |
| ล้างแอร์ร้านค้าจำนวน17ร้าน พื้นที่ H1 ตามกำหนดเดิมที่เคยล้าง | |

แผนที่:

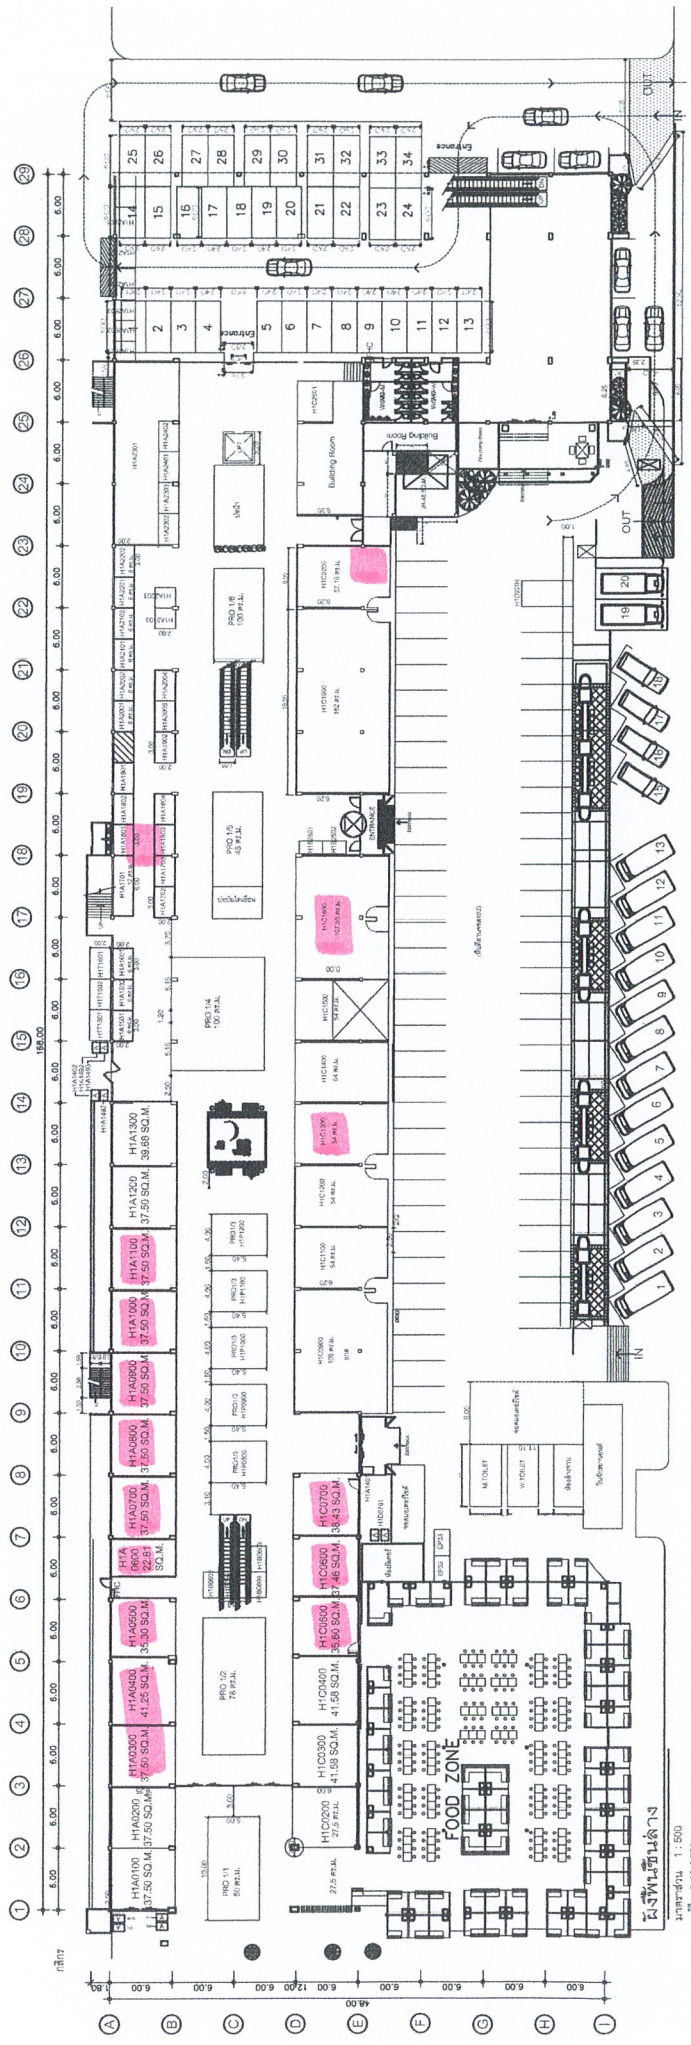

1:500
8-10-25B3